

ESTADO DO TOCANTINS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Boletim da Defesa Civil nº 139/2015 – MONITORAMENTO – 30/01/2015

1- PREVISÃO DO TEMPO PARA O ESTADO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, o Estado do Tocantins tem previsão de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte. As temperaturas variam entre 19°C e 36°C.

1.1 Previsão de Chuva para os Municípios do Estado

Previsão de Chuva em (mm) para três dias			
Municípios	30/01/2015	31/01/2015	01/02/2015
Palmas	11,5	-	-
Araguaína	8,7	-	-
Araguatins	12,3	-	-
Campos Lindos	8,0	-	-
Dianópolis	-	-	-
Formoso do Araguaia	3,6	-	-
Gurupi	-	-	-
Marianópolis do TO	12,9	-	-
Mateiros	-	-	-
Paranã	1,5	-	-
Pedro Afonso	9,8	-	-
Peixe	2,1	-	-
Porto Nacional	2,6	-	-
Taguatinga	1,2	-	-

Fonte: Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos do Tocantins (NEMET/RH);


Obs.: (-) Dados indisponíveis.

Município	Chuva dia 29/01/2015		Chuva Registrada Jan/15
	Previsão* (mm)	Registrado** (mm)	Acumulado** (mm)
Palmas	2,5	0	126
Araguaína	10,6	2,4	239
Araguatins	3	0	148,8
Campos lindos	4,4	0	76,2
Dianópolis	3,9	0	134,2
Formoso do Araguaia	-	0	9,6
Gurupi	-	0	80,8
Marianópolis do TO	6,6	0	280,8
Mateiros	2,2	0	108
Paranã	-	0	52,2
Pedro Afonso	2,9	15,6	237,8
Peixe	-	0	104,8
Porto Nacional	0,7	0	124,6
Taguatinga	1,8	0	72,8

* Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RH);

** Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

- Dados Indiponíveis

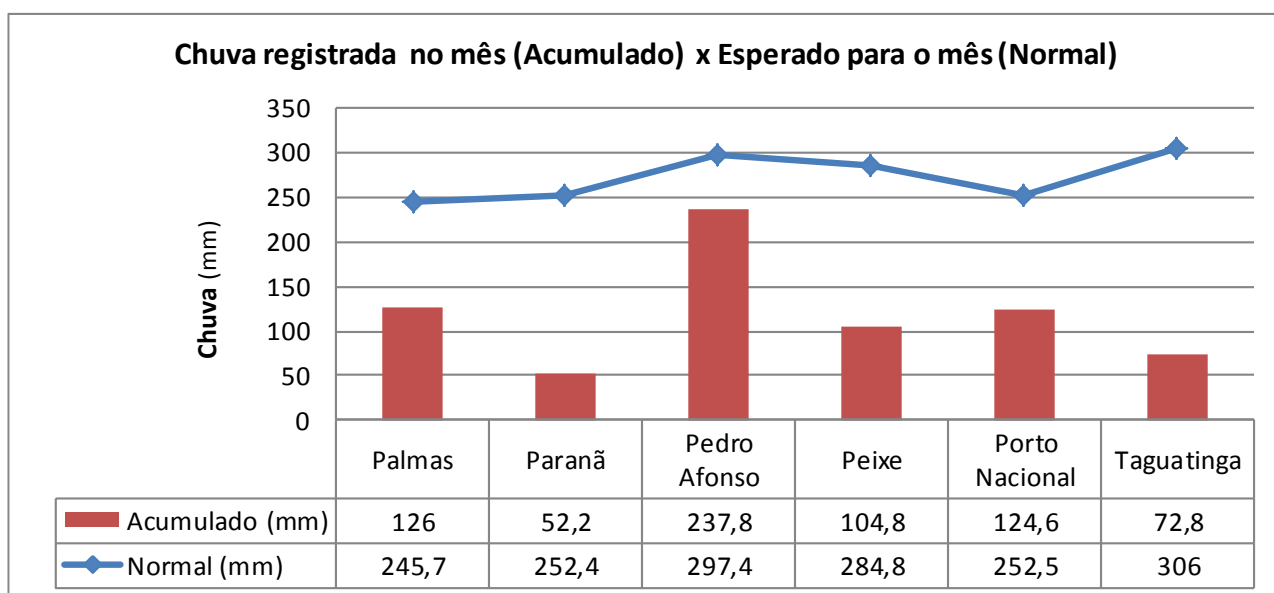

Descrição dos dados Pluviométricos

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), neste mês de Janeiro o município de Paranã registrou um volume bem abaixo da média esperada, apenas 52,2 mm, o que corresponde a 20,7% do previsto para todo o mês.

2- NÍVEIS DOS RIOS EM MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO TOCANTINS


Nº	Município	Nível (metros)	Cota de Alerta (metros)	Rio	Fonte dos dados
01	Xambioá	4,43	6,5	Araguaia	ANA
02	Formoso do Araguaia	3,59	8,17	Formoso	ANA
03	Araguatins	5,85	7,5	Araguaia	ANA
04	Tocantinópolis	-	6,72	Tocantins	5ª CIPM

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA).

(-) Dado indisponível.

NÍVEL DOS RIOS (metros)

(Janeiro de 2015)

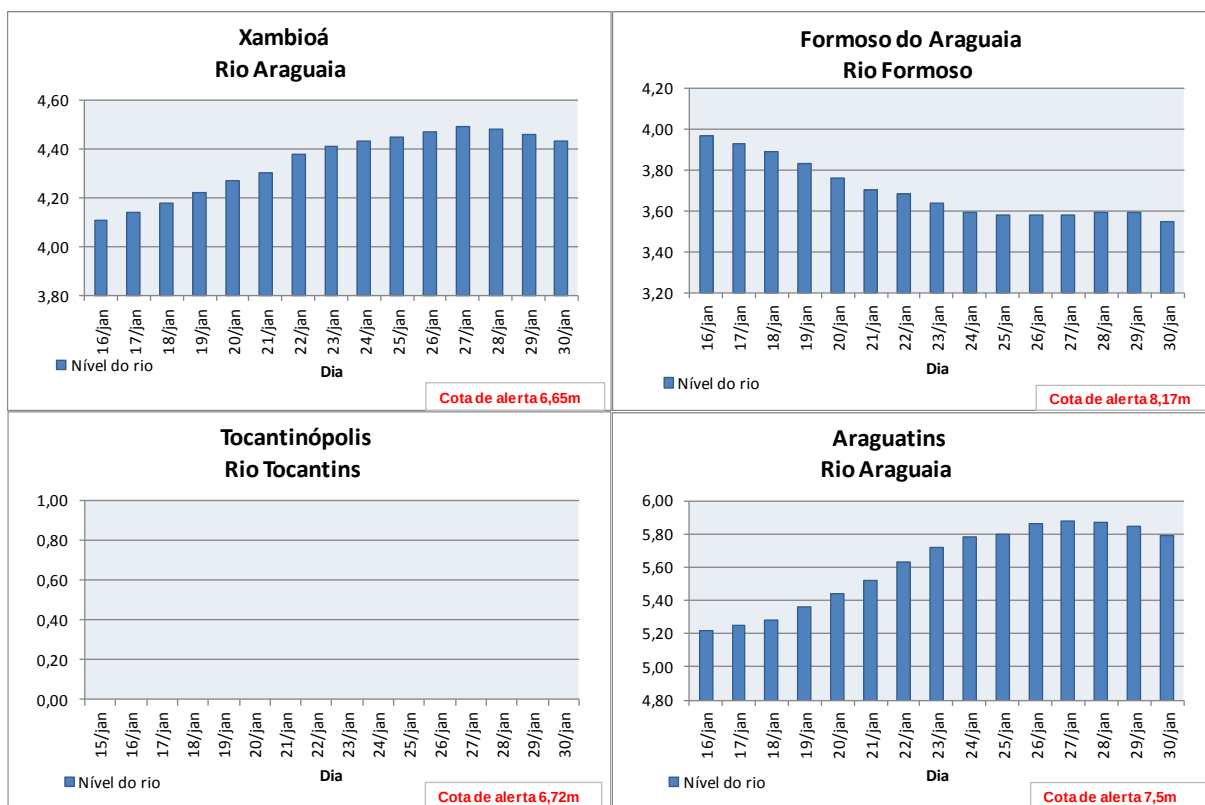


3- INFORMAÇÕES DAS USINAS HIDRELÉTRICAS

UHE	Vazão Defluente (m³/s)	Vazão de Alerta (m³/s)	Horário
São Salvador	288	4.800	07h
Peixe Angical	582	5.000	07h
Lajeado	911	4.000	07h
Estreito	2.958	15.600	07h

Fonte: Usinas Hidrelétricas.

VAZÃO DEFLUENTE (m³/s) (Janeiro de 2015)

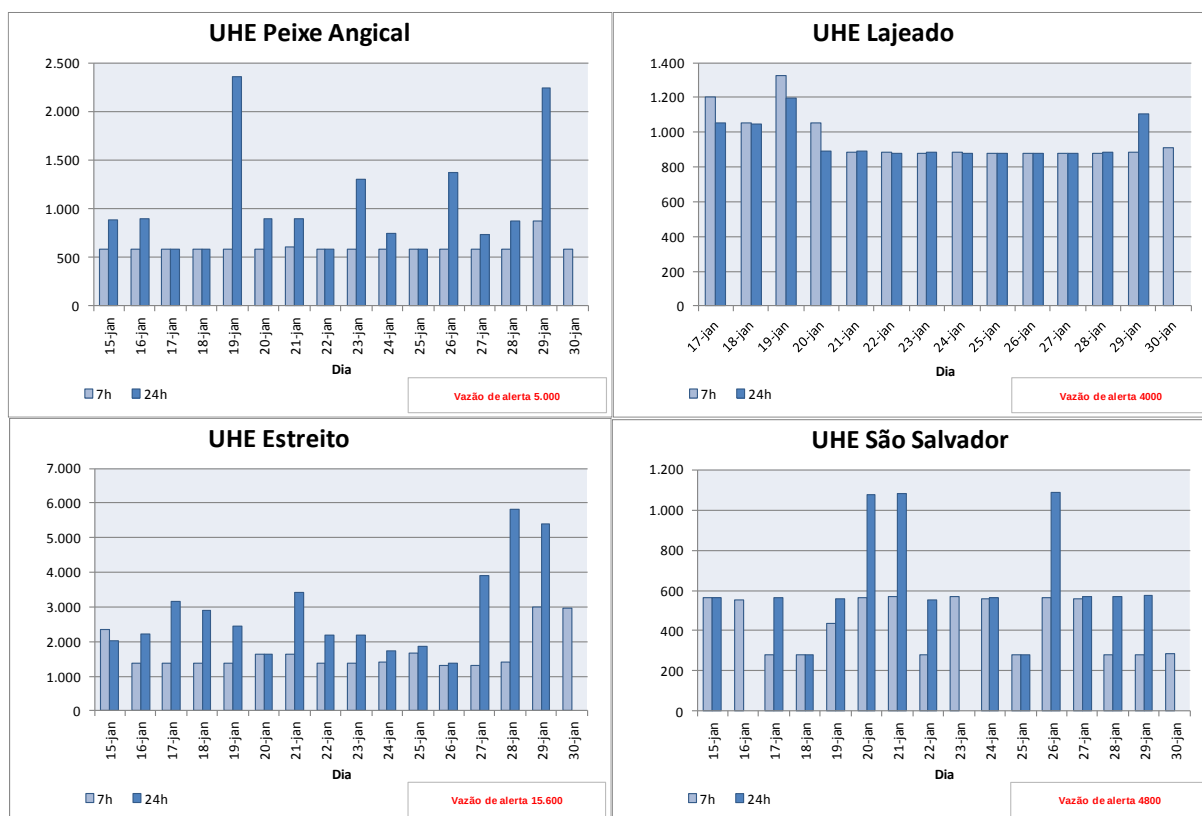

4- RECOMENDAÇÕES

Alerta de Enchente (antes da enchente):

- Ficar sempre atento para aos alertas emitidos pela Defesa Civil, divulgações em rádios, TVs, jornais e outros informativos;
- Siga as orientações da Defesa Civil, saindo o quanto antes do local com previsão de ser inundado ou alagado.
- Jamais enfrente a enchente, a maioria dos resgates nos casos de enchentes é de pessoas que a enfrentaram;
- Não queira retirar tudo de sua residência ou local de morada, retire apenas aquilo que for viável antes que o local seja atingido;
- Procurar sempre se abrigar em local seguro, casas de parentes, amigos ou abrigos públicos;
- Pessoas que residem ou possuam propriedades abaixo (jusante) de Usinas Hidrelétricas e Barragens, estar sempre atentas ao nível dos rios e informações fornecidas para que não possam ser surpreendidos com o aumento do nível do rio em caso de abertura de comportas (UHEs) ou rompimento de barragem.

Depois da enchente:

- Siga os conselhos da Defesa Civil. Regresse a casa só depois de lhe ser dada essa indicação.
- Preste atenção às indicações difundidas pela comunicação social.
- Facilite o trabalho das equipes de remoção e limpeza da via pública.
- Ao entrar em casa, faça uma inspeção que lhe permita verificar se a casa ameaça ruir. Se tal for provável, não entre.
- Não pise nem mexa em cabos elétricos caídos. Não se esqueça de que a água é condutora de eletricidade.
- Mantenha-se sempre calçado e, se possível, use luvas de proteção.

- Opte pelo seguro. Jogue fora a comida (mesmo embalada) e os medicamentos que estiveram em contato com a água da cheia, pois podem estar contaminados.
- Verifique o estado das substâncias inflamáveis ou tóxicas que possa ter em casa.
- Comece a limpeza da casa pela dispensa e zonas mais altas.
- Beba sempre água fervida ou engarrafada.

CÁSSIO DE SOUSA PEDRO – MAJ QOBM/A
Coordenador do Monitoramento

PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS – TEN CEL QOBM/C
Coordenador Adjunto da Defesa Civil Estadual