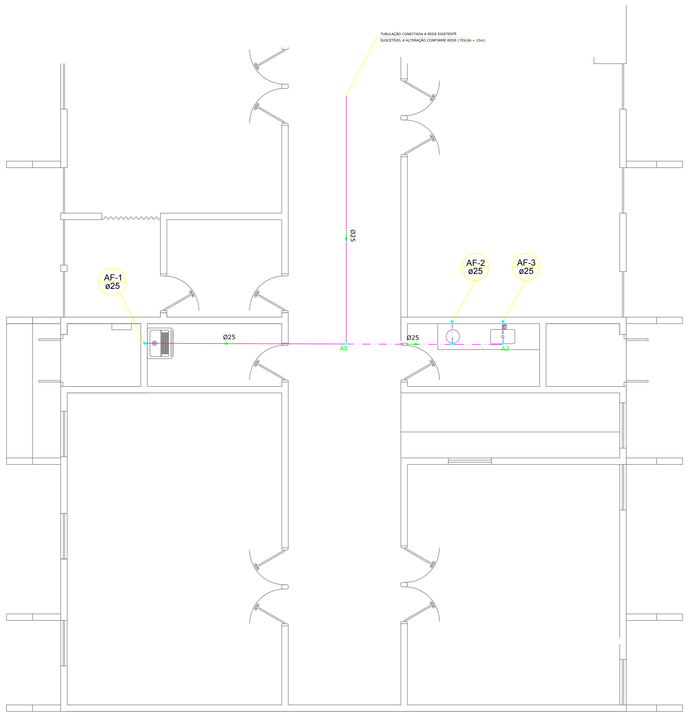

PLANTA BAIXA (ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)
ESC. 1:50

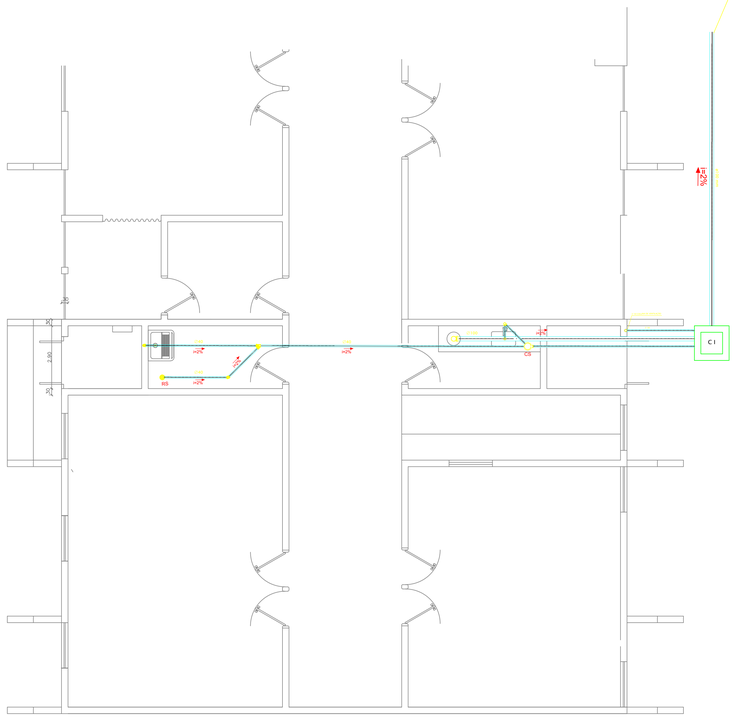

PLANTA BAIXA (CAPTAÇÃO DE ESGOTO)
ESC. 1:50

REDE DE ÁGUA FRIA	
PVC Hidráulico (m)	
Tubo PVC 25 mm - Instalado em Ramal de dist. de água	30,05
Tubo PVC 25 mm - Instalado em prumada	7,20
Conexões	
Tê de 25mm PVC soldável	02 unid
Joelho 45 graus - PVC	07 unid
Registro de Gaveta Bruto Latão	03 unid

LISTA DE MATERIAIS ESGOTO	
PVC Hidráulico (m)	
Rago em alvenaria DN < 40mm	1,80 m
Tubo PVC 40 mm	16,28 m
Tubo PVC 50 mm	5,30m
Tubo PVC 100 mm	20,50m
Aparelhos	
Caixa Enterrada Hid	01 unid
Ralo Sifonado	01 unid
Caixa Sifonada	01 unid
Conexões	
Joelho 90 Graus	06 unid

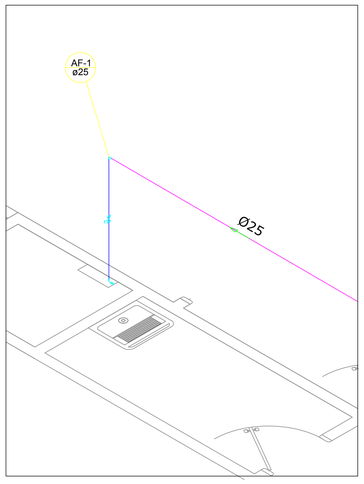

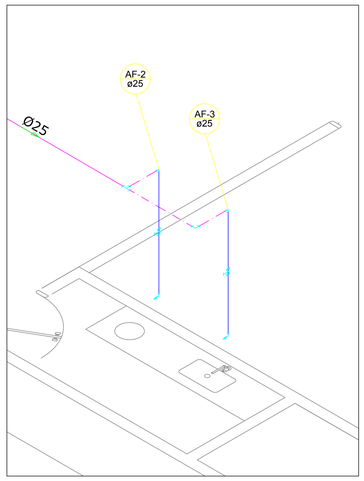

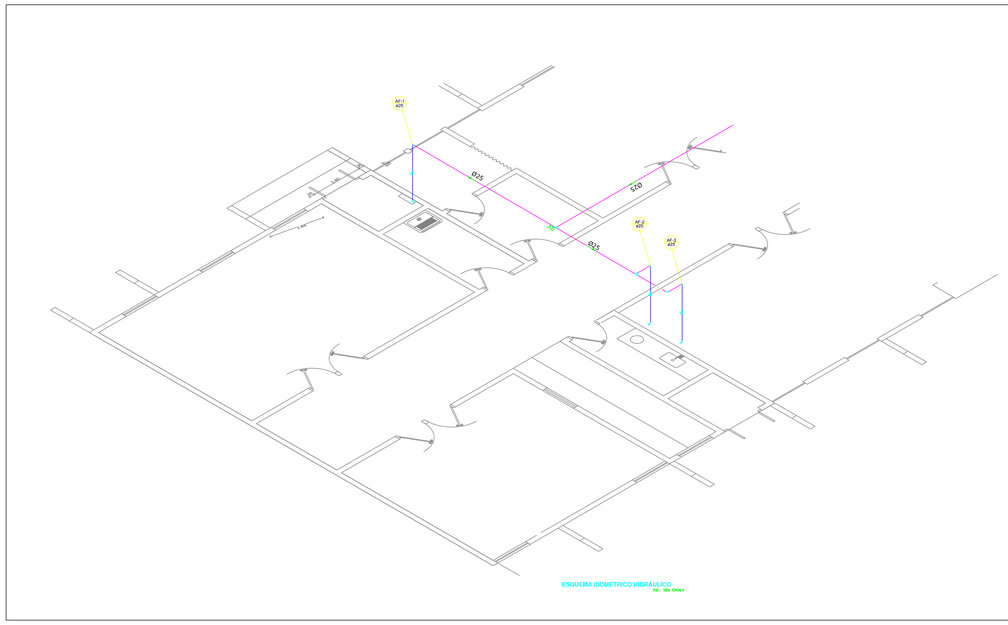

ESQUEMA ISOMÉTRICO HIDRÁULICO
ESC. SEM ESCALA

Considerando a necessidade de atender devidamente aos fluxos das solicitações de projetos de construção, ampliação, adequação e reforma nos edifícios sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde;

Considerando que o objeto deste Projeto Arquitetônico atende ao solicitado pelo setor Requisitante;

A Diretoria de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde resolve que, para andamento adequado dos processos:

•Este projeto será apresentado para o responsável do setor requisitante;

•Após a aprovação do responsável, somente será autorizada qualquer alteração por meio de solicitação oficial assinada pelo Secretário de Saúde do Estado ou por necessidades técnicas desta Diretora que, por conseguinte, deverá ser aprovada pelo responsável do setor requisitante;

•**NÃO** se responsabiliza por alterações exigidas pelo requisitante para o executor durante a obra, em desacordo com os projetos aprovados;

•**NÃO** transfere ao setor requisitante os direitos de uso de imagem relativos ao projeto e maquetes eletrônicas ou a propriedade intelectual destes ainda que parcial, que poderão ser utilizados por esta;

•Os serviços só serão iniciados após aprovação do projeto junto a Vigilância Sanitária.

Em acordo com o estabelecido, aprova-se o projeto apresentado:

Requisitante:
(carimbo)

Responsável Técnico
(carimbo)

APROVAÇÃO:	APROVAÇÃO:

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria de Estado da Saúde

Diretoria de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde

OBRA:
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL - TO

ENDEREÇO:
Av. Murilo Braga, 345 - Centro, Porto Nacional - TO, 77500-000

PROJETO:	CONTEÚDO:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	PLANTA BAIXA DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DETALHAMENTO DA TUBULAÇÃO E LISTA DE MATERIAIS

AUTOR(A) DO PROJETO:	DIRETOR(A):
VINÍCIUS ARAÚJO GONÇALVES ANALISTA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ARQUITETÔNICAS CREA 3 T/ SIMETO - MATRÍCULA 1709277/	ROSEMEIRE DUARTE TEODORO DIRETORA DE ARQ. E ENG. DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CREA GO 123905/GO
SECRETÁRIO:	

ÁREA EXISTENTE:	ÁREA A AMPLIAR:	ÁREA A REFORMAR:	ÁREA TOTAL:	
VER ARQUITETÔNICO	VER ARQUITETÔNICO	VER ARQUITETÔNICO	VER ARQUITETÔNICO	01 /01
TERRENO: VER ARQUITETÔNICO	NOME DO ARQUIVO:			A0
	DATA INICIAL:	REVISÃO:	DESENHISTA: VINÍCIUS ARAÚJO	